ООО «Валком»
ИНН 7825370005, КПП 781001001
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10
р/с 40702810455070121333, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Тел.: (812) 320-98-33, Факс: (812) 326-25-35, info@valcom.ru, http://valcom.ru

Опросный лист для заказа ультразвукового сигнализатора уровня UTS

Общая информация		
Предприятие:_____		Дата заполнения: ___.___.202_
Адрес предприятия:_____		Телефон/факс: _____
Контактное лицо:_____		E-mail: _____
Опросный лист № _____	Позиция по проекту: _____	Количество сигнализаторов: _____

Параметры окружающей среды	
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °C
Степень защиты (тип корпуса)	☐ – IP67 (стандартное исполнение) ☐ – IP68 (погружной)

Параметры контролируемой среды	
Контролируемая среда (указать тип)	тип жидкости: тип жидкости при сигнализации раздела фаз «вода-другие жидкости:
Физические характеристики	*(Возможность кипения или замерзания в диапазоне температуры продукта, наличие примесей, пузырьков, твёрдых включений, склонность к образованию отложений и т.п.):*
Плотность контролируемой среды	от _____ до _____ кг/м^3
Температура контролируемой среды	от _____ до _____ °C
Давление контролируемой среды	от _____ до _____ МПа
Место установки сигнализатора	*(Резервуар, буллит, трубопровод и т.п., на открытом воздухе, в помещении и т.п.):*

Параметры сигнализатора	
Ориентация установки сигнализатора	☐ – вертикальная ☐ – горизонтальная ☐ – наклонная
Тип сигнализации	☐ – сигнализация уровня «сухо/мокро» ☐ – сигнализация уровня вспененной жидкости «сухо/мокро» ☐ – сигнализация раздела фаз «вода-другие жидкости»
Взрывозащита	☐ – общепромышленное исполнение ☐ – 0Ex ia IIC T6 Ga X ☐ – 1Ex d IIC T6 Gb X
Присоединение к процессу	☐ – резьба метрическая наружная М27х1,5 ГОСТ 24705-2004 ☐ – резьба трубная наружная G 1 - A ГОСТ 6357-81 ☐ – фланец с размерами DN25 PN40 исп. В ГОСТ 33259-2015 ☐ – иное (указать):

ООО «Валком»
ИНН 7825370005, КПП 781001001
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10
р/с 40702810455070121333, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Тел.: (812) 320-98-33, Факс: (812) 326-25-35, info@valcom.ru, http://valcom.ru

Длина зонда, L Диаметр проходного отверстия, патрубка для установки сигнализатора, D	L = _____ мм D= _____ мм 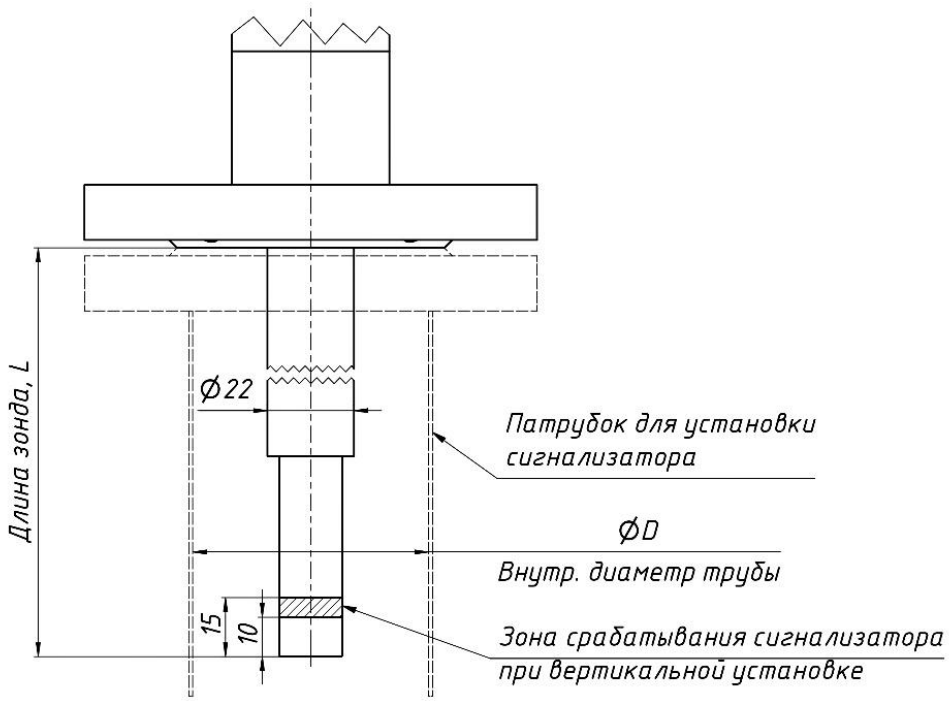 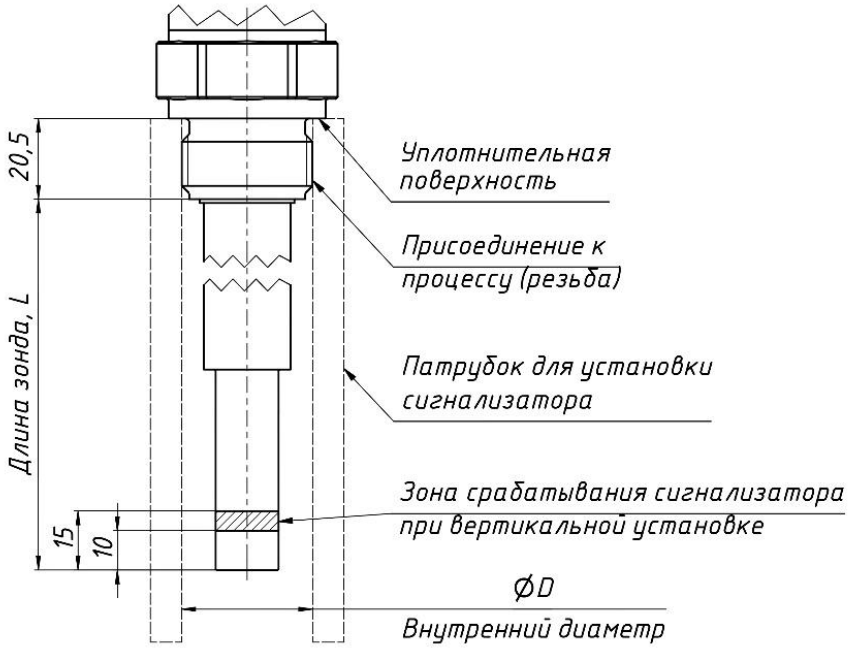

ООО «Валком»
ИНН 7825370005, КПП 781001001
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10
р/с 40702810455070121333, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Тел.: (812) 320-98-33, Факс: (812) 326-25-35, info@valcom.ru, http://valcom.ru

Тип выходного сигнала

☐ Токовый С1: 14 мА («сухо») / 7 мА («мокро»), неисправность – 21.5 мА

☐ Токовый С2: 7 мА («сухо») / 14 мА («мокро»), неисправность – 21.5 мА

Релейный:

	Контакты	Состояние сигнализатора				Код
		«Сухо»	«Мокро»	Обесточен	Неиспр-ть	
		Состояние контактов				
☐	NC					R1
	COM					
	NO					
☐	NC					R2
	COM					
	NO					

Подводимый кабель

☐ – бронированный / ☐ – небронированный

☐ – в металлорукаве, диаметр металлорукава: _____ мм

наружный диаметр кабеля: _____ мм

количество жил кабеля: ____, сечение жил _____ мм^2

марка кабеля: _____

для датчиков с IP68 – длина штатного заделанного кабеля: _____ м.

Установочные комплекты и аксессуары

☐ – узел подвижного крепления UTS-AS (*обеспечивает возможность регулировки установки сигнализатора по высоте*)

☐ – соединительная коробка

☐ – обогреваемый термочехол

☐ – уплотнительная прокладка (указать материал/маркировку:_____

Дополнительные требования

Дополнительная информация по сигнализатору уровня

Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS - краткое техническое описание