


Блок-схема системы TSS/Bridge Alarm

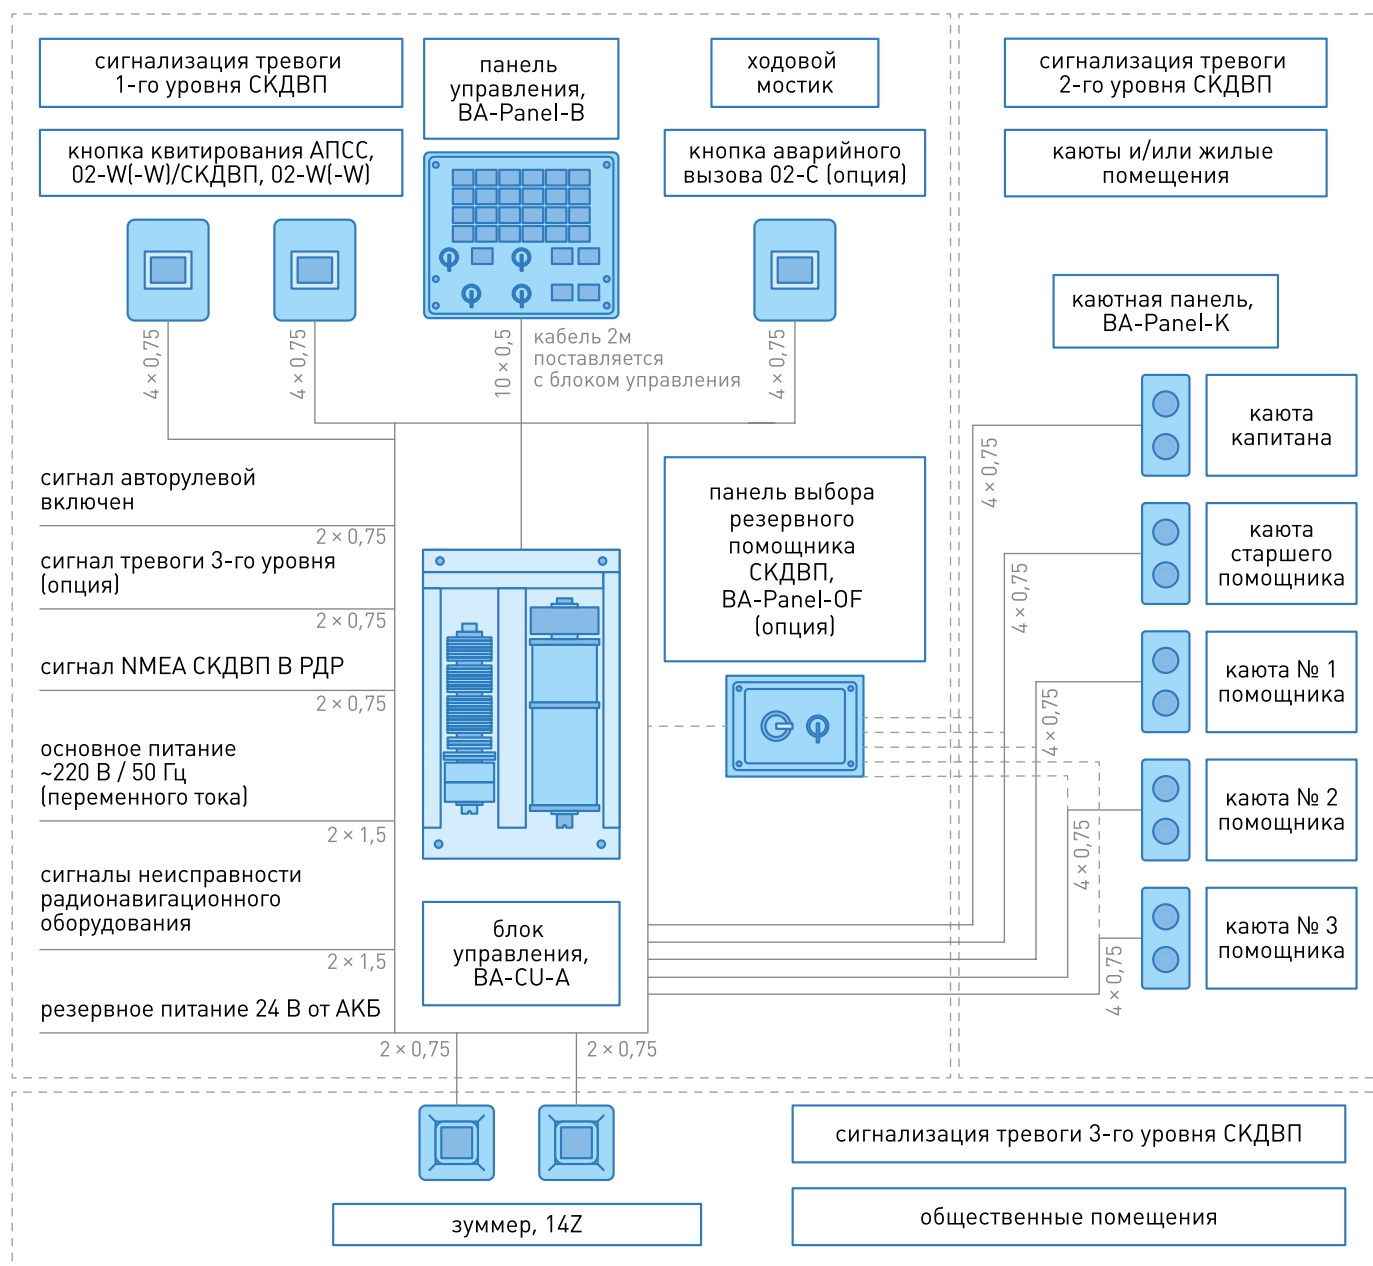

Примечания:

- возможно подключение до пяти кнопок квитирования системы АПСС 02-WA(-W);
- возможно подключение до пяти кнопок квитирования системы СКДВП 02-WB(-W);
- возможно подключение до семи каютных панелей VA-Panel-K при отсутствии опции «Панели выбора резервного помощника СКДВП» и подключения тревоги 3-го уровня СКДВП;
- возможно подключение до четырех каютных панелей VA-Panel-K для сигнализации тревоги 2-го уровня СКДВП при подключении зуммеров 14Z для сигнализации тревоги 3-го уровня СКДВП и опции «Панели выбора резервного помощника СКДВП».